



自动化数据采集仪 BGK-Micro-40DPro
安装使用手册

版权说明

本设备的安装、维护、操作都要由专业技术人员进行。基康仪器股份有限公司对产品有更改的权利，产品更改信息恕不另行通知。

本文件所含信息归基康仪器股份有限公司所有，文件中所有信息、数据、设计以及所含图样都属基康仪器股份有限公司所有，未经基康仪器股份有限公司书面许可，不得以任何形式（包括影印或其他任何方式）翻印或复制，间接或直接透露给外界个人或团体。

基康仪器股份有限公司版权所有 Copyright ©2018

目录

1. 概述..... 1

2.技术指标.....5

3.性能特点.....7

4.结构图纸与机箱说明.....8

 4.1 机箱结构图 9

 4.2 自动化数据采集仪接口说明 10

 4.3 测量模块或传感器接入方式 11

 4.4 仪器绝缘电阻及电缆连接要求 12

 4.5 电源接地与防雷 13

5.自动化数据采集仪配置..... 14

 5.1 通用配置..... 15

 5.2 传感器配置..... 17

6.设备安装..... 19

7.关于用户软件.....20

8.使用与维护.....22

附录：单元及附件配置.....23

1. 概述

BGK-Micro-40DPro 型自动化数据采集仪（以下简称自动化数据采集仪）是基康仪器股份有限公司基于物联网平台利用新技术开发的应用于工程安全监测的产品；自动化数据采集仪通过 4G、LAN、WIFI 将测量数据传送至 G 云平台，与云平台无缝对接，也可通过 RS485 本地组网，即装即用，可完成各类工程安全监测数字式传感器（RS485 接口）的自动测量、数据处理、图表制作、异常测值报警等工作。

配套的 BGKLogger 数据采集管理系统软件基于 WINDOWS 工作平台，集用户管理、测量管理、数据管理、通讯管理于一身，为工程安全的自动化测量及数据处理提供了极大的方便和有力的支持。软件界面友好，操作简单，使用人员在短时间内即可迅速掌握并使用该软件。

自动化数据采集仪内置测量模块，每个通道可采集各类数字式传感器，最多可实现 8 个通道的测量，每个通道可以连接 1 到 10 支数字式传感器。此外，电源、通信接口及每个测量通道都具有防雷功能，整体性能满足《大坝安全监测数据自动采集装置(DL/T1134-2009)》规定的各项技术指标要求。

由 BGK-Micro-40DPro 型自动化数据采集仪可广泛应用于水利地灾、公路、桥梁、边坡、地铁等多种场合的自动化监测。

2. 技术指标

(1) 硬件参数

处理器：NXP I.MA 6UltraLite528MHz Cortex-A7；

操作系统：Linux；

存储：256M ROM(可扩展至128GB)/256M RAM；

网络接口：4G全网通、LAN、WIFI、北斗卫星。

数据接口：USB、RJ45、RS485、WIFI；

测量接口：测量模块接口、智能传感器接口、雨量传感器接口；

机箱规格：(L)380mm×(W)380mm×(H)210mm

(2) 电源

供电方式：AC 220V；

电 池：标配12V/12Ah免维护铅酸电池；

待机功耗：<0.5W

测量功耗：<1W

备注：功耗不含4G和传感器耗电。

(3) 通信

数据中心：支持5个数据中心（可扩展至更多）；

数据补发：具备自动补发未正确上报数据的功能；

通信方式：用户通过RJ45端口、WIFI、RS485接口连PC机或手机连WIFI用WEB对自动化数据采集仪进行召测、查询和修改配置；也可利用RJ45端口、4G全网通和北斗卫星联网，通过平台远程下发指令的方式对自动化数据采集仪进行召测、重启；查询和修改自动化数据采集仪的时钟、采集策略、阈值、设备状态等。自动化数据采集仪可设置某一种通信方式为主通讯方式，另一种为备用通信方式，当主通讯方式异常时自动切换为备用通信方式

(4) 数据存储容量

标配存储容量256M（可通过USB和SD卡扩展至128GB）；256M容量可存储海量数据，每小时测量一次可保存1年以上的数据，当数据存满时自动循环覆盖旧数据。

(5) 阈值触发

当传感器测值超过设定的阈值时，立即将所测数据报送至平台。

(6) 工作环境

工作温度：-30~70℃

工作湿度：0~95%RH（无凝露）

贮存温度：-40~85℃

贮存湿度：0~95%RH（无凝露）

（7）其他功能特点

自 启 动：设备上电自启动。

自动校时：具备自动同步服务器时钟功能。

自检功能：定期将自动化数据采集仪配置信息和现场工况信息如电池电压、温湿度、信号强度等信息报送给平台。

3. 性能特点

- (1) 内置全网通通信模块，支持移动、联通、电信全网全频。可选配北斗通讯终端。
- (2) 支持以 4G、LAN、WIFI、RS485 等通信方式。
- (3) 支持向 5 路以上地址发送含不同登录信息的数据功能，且可扩展更多中心。
- (4) 具有远程时钟自动同步功能。
- (5) 设备可判断数据发送是否成功，自动补发未发送成功数据。
- (6) 设备具有自检功能，定期上报充电电压、充电功率、电池电压、输出功率、温度、信号强度、位置信息等自检数据。
- (7) 监测设备具备加密采集功能，加密采集周期可设置。
- (8) 监测设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，则立即采集并自动上报。
- (9) 具备 RS485、RJ45 端口、WIFI 等端口，可通过端口设置主机的有关参数。
- (10) 提供多种可配置的通讯协议接口，支持基康标准协议。
- (11) 通电自启。
- (12) 具备 256MB 数据存储空间，具备空间不足自动覆盖旧文件功能。
- (13) 具备阈值触发短信报警并直接触发预警喇叭报警的功能。
- (14) 防护等级：IP65。
- (15) 可选配置温湿度传感器，分别监测机柜内温湿度及机柜外环境温湿度。

4. 结构图纸与接口说明

4.1 机箱结构图

机箱采用防潮设计，箱体内部由免维护铅酸蓄电池、电源管理模块、主控模块、CM40D 模块及电源适配器和加热器组成，整机组成情况如图 4.1 所示。

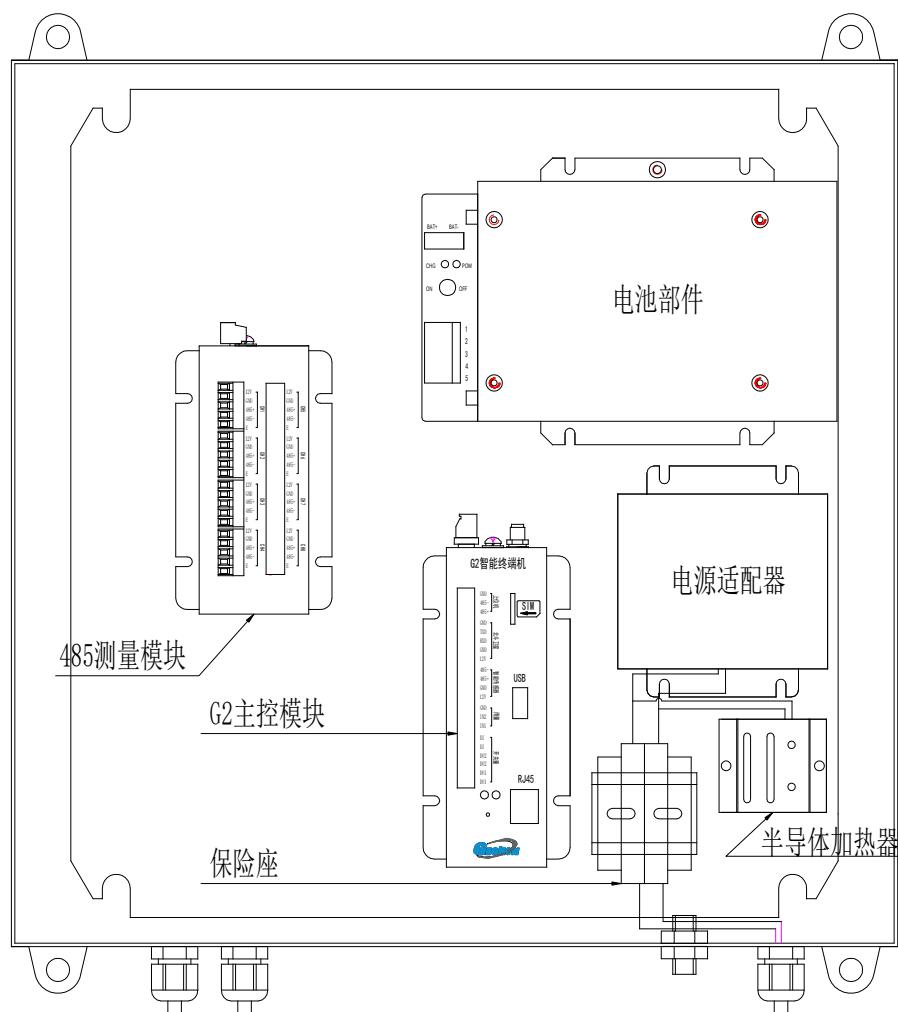


图 4.1

4.2 自动化数据采集仪接口说明

自动化数据采集仪面板示意图如图 4.2 所示：

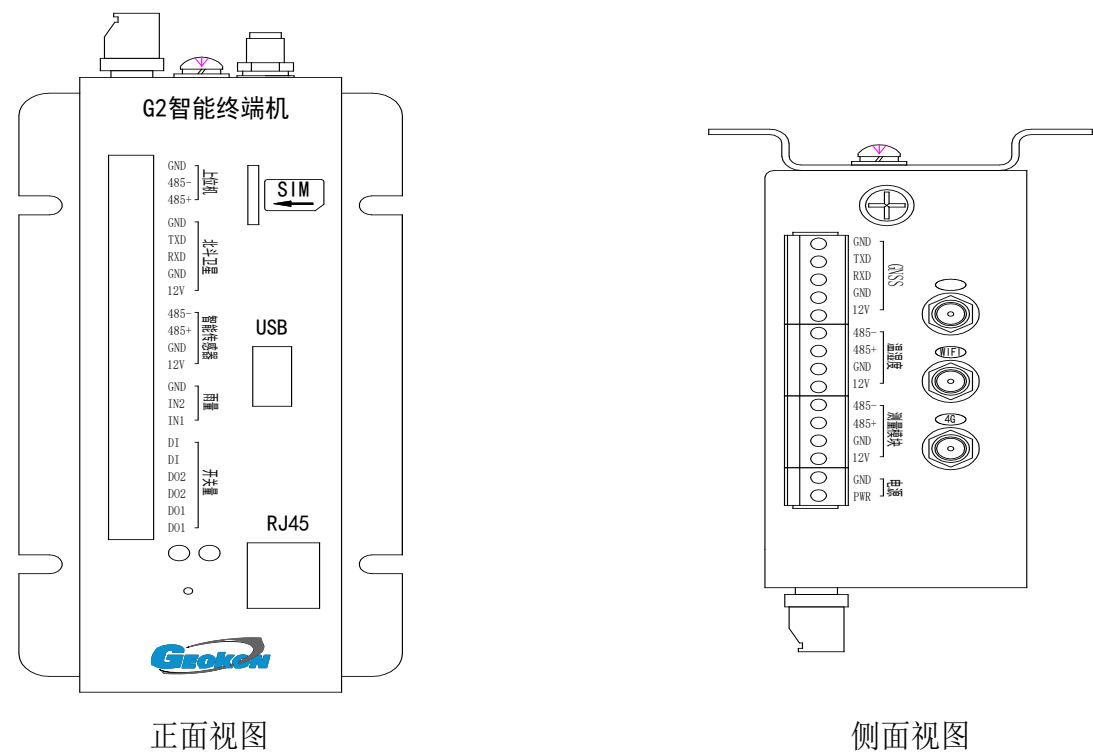


图 4.2

自动化数据采集仪设有电源接口、测量模块接口、北斗卫星接口、GNSS 接口、智能传感器接口、雨量传感器接口和温湿度传感器接口、RJ45 接口、USB 接口、开关量接口、上位机接口。接口定义如表 4-1 下：


表 4-1

自动化数据采集仪接口	端子序号	标识	端子定义
电源	1	PWR+	12V 电源正极
	2	GND	12V 电源负极
测量模块	1	12V+	可控 12V 电源正
	2	GND	可控 12V 电源负
	3	RS485+	RS485+ (A)
	4	RS485-	RS485- (B)
温湿度	1	12V+	可控 12V 电源正
	2	GND	可控 12V 电源负
	3	RS485+	RS485+ (A)
	4	RS485-	RS485- (B)
上位机	1	485+	RS485+ (A)

(RS485)	2	485-	RS485- (B)
	3	GND	RS485 地
北斗卫星	1	12V+	可控 12V 电源正
	2	GND	可控 12V 电源负
	3	RXD	RS232 接收端
	4	TXD	RS232 发送端
	5	GND	RS232 地
智能传感器	1	12V+	可控 12V 电源正
	2	GND	可控 12V 电源负
	3	RS485+	RS485+ (A)
	4	RS485-	RS485- (B)
雨量传感器	1	IN1	雨量传感器 1
	2	IN2	雨量传感器 2
	3	GND	雨量传感器-
开关量	1	D01_1	干接点输入 1
	2	D01_2	干接点输入 2
	3	D02_1	干接点输出 1
	4	D02_2	干接点输出 2
	5	DI+	事件检测+
	6	DI-	事件检测-

4.3 传感器接入方法

表 4-2 数字式传感器接线表

端子标识	传感器线序	通道接线示意图
(1) 12V	电源正极	
(2) GND	电源负极	
(3) 485+	485+	
(4) 485-	485-	
(5) E	屏蔽线	
测量结果		
附注：		
①		

4.4 仪器绝缘电阻及电缆连接要求

1) 仪器绝缘要求

为获取稳定的、准确的测量数据，所有接入自动化数据采集仪的仪器在现场接入前均应做绝缘测试。为获取稳定的读数，根据不同类型的仪器，在保证仪器工作正常的前提下，对接入自动化数据采集仪的仪器电缆绝缘电阻要求如下 $\geq 1\text{M}\Omega$ ，且屏蔽线应可靠连接到电缆末端。

注：某些传感器即使绝缘电阻小于上述规定值时也能获取稳定的读数，但这些读数是否可靠或有效需根据人工读数的对比分析方可确定。

2) 电缆接头处理

自动化数据采集仪的左侧有一定数量（与订制的通道数量相关）传感器电缆孔，每孔设有防潮的电缆卡套，在连接传感器到接线端子时，建议将所有进入自动化数据采集仪的传感器电缆护套（外皮）在电缆卡套以外剥开，对于芯线内部渗水的电缆建议使用冷压端子在自动化数据采集仪以外连接，这样做有以下优点：

- 仅将芯线部分引入自动化数据采集仪内部便于与接线端子连接，减小自动化数据采集仪的占用空间便于箱内布线；
- 在电缆芯线间绝缘正常、并且传感器仍正常工作的前提下，即使电缆内部进水造成电缆渗水，水会排在箱体之外而不会对箱体内部电路产生危害。

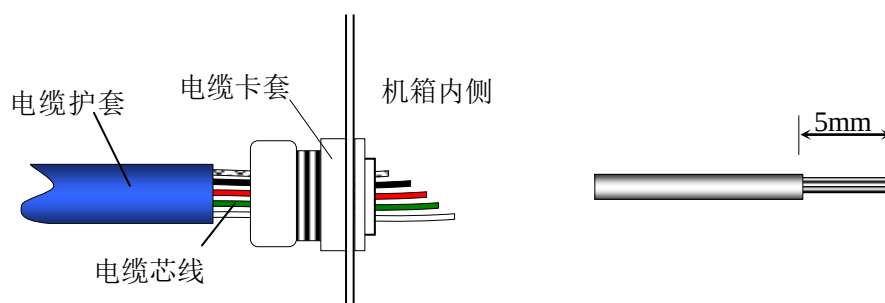


图 4.4 电缆的护套处理与芯线剥线长度

在连接时，应注意将所有芯线线头外露 5mm，挂锡，并将接线端子上的螺丝拧紧，以防氧化、脱落或接触不良而使测值失真或无效。电缆护套因穿过电缆卡套约 15mm。

连接时为便于操作起见可将接线端子插头拔下再接线，接好后插回原处。电缆在箱内走线应规整，推荐使用尼龙扎带将电缆绑扎归类。

仪器电缆进箱完毕后，有时可能剩余部分未使用的电缆孔通道，在安装时应将其封堵，以达到防潮的目的。

3) 未使用电缆孔通道的封堵及自动化数据采集仪的防潮措施

尽管自动化数据采集仪具有防潮功能，但在安装过程中必须做好防潮处理，潮湿空气的进入会使得自动化数据采集仪内部结露，从而产生内部电路故障而不能正常工作的风险，因此，在接入电缆时，应按照如下步骤仔细操作：

- a) 电缆安装完毕后，必须将电缆进入处的电缆卡套拧紧，而不是仅仅将电缆穿入，电缆通道密封不严会使得潮湿空气进入并会导致电路故障。因此所有安装有电缆的电缆卡套全部要拧紧。
- b) 多数情况下，自动化数据采集仪上的电缆孔可能不会全部使用，因此应将未使用的电缆孔使用直径 6mm、长度约为 20mm 的圆柱形材料封堵，并将电缆卡套拧紧；也可使用配套的橡胶堵塞将电缆卡套拧紧（堵塞并非足配套套的）。

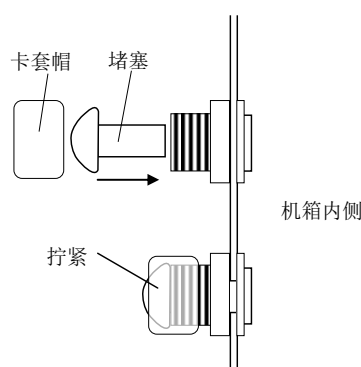


图 4.5 橡胶堵塞的处理方法

- c) 自动化数据采集仪背部的 4 个挂件固定孔在装到自动化数据采集仪上时，应使用硅胶（或玻璃胶）将螺栓孔的缝隙密封后再安装，防止潮气进入自动化数据采集仪。
- d) 安装或使用过程中，箱门锁扣的松动将会导致箱门不能盖严，也会导致潮气的进入，盖上箱门后若发现有松动现象，请将锁片重新调整直到箱门关闭严实为止。

4.5 电源接地与防雷

自动化数据采集仪的电源防雷特别是 220V 电源必须做好电源的防雷接地。如下图 4.6 所示，推荐的防雷方法是在设备电源连接处首先电源防雷模块以及空气开关，然后经过 1:1 的隔离变压器，再接 220VAC 交流电源稳压器或净化电源，最终接入本设备，避免因雷击产生的浪涌电压进入自动化数据采集仪对设备造成损坏。

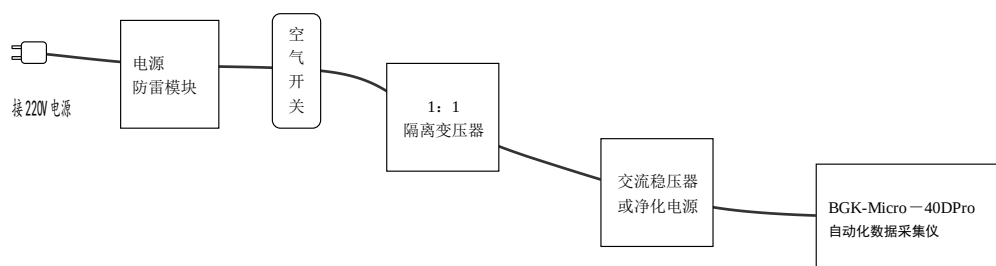


图 4.6 电源防雷连接示意图

系统接地非常重要，所有的自动化数据采集仪均应可靠接地，接地电阻应小于 4 欧姆或满足相关规范要求。接地线采用截面积不小于 10mm² 的电缆线，接地点可选取机箱四周任意挂耳处。若系统接地不良，则可能导致读数不稳定或无法读数。

5. 自动化数据采集仪配置

自动化数据采集仪通过 WEB 服务进行配置。进入 WEB 服务配置界面的方式有两种：一种自动化数据采集仪与电脑用网线直联方式，打开浏览器输入 IP 地址：192.168.188.1；另一种是搜索以自动化数据采集仪设备地址命名的 WIFI 名称，密码为 66666666，用手机或电脑连接 WIFI，打开浏览器输入 IP 地址：192.168.189.1，输入终端 ID 和终端 PIN 码登录。



图 5-1

WEB 服务分为六个部分：工厂配置、自动化数据采集仪信息、通用配置、传感器配置、在线测量、数据查询。工厂配置在出厂前配置完成，不对外开放，RTU 信息显示设备状态信息；如图 5-2 所示。使用时请注意终端类型为 CM 系列，添加 CM 模块为 CM40D，地址为 250，通道数为 8。



图 5-2

5.1 通用配置

（1）通用配置中含实时时钟、数据中心、工作模式、路由配置、短信预警。其中实时时钟用于设备校时；工作模式可选全功能模式、实时在线模式、低功耗模式。短信预警用于测量值超阈值发短息提供预警功能，如图 5-3 所示；



图 5-3

(2) 数据中心中平台类型可配 5 个，通信方式可选网络或北斗。

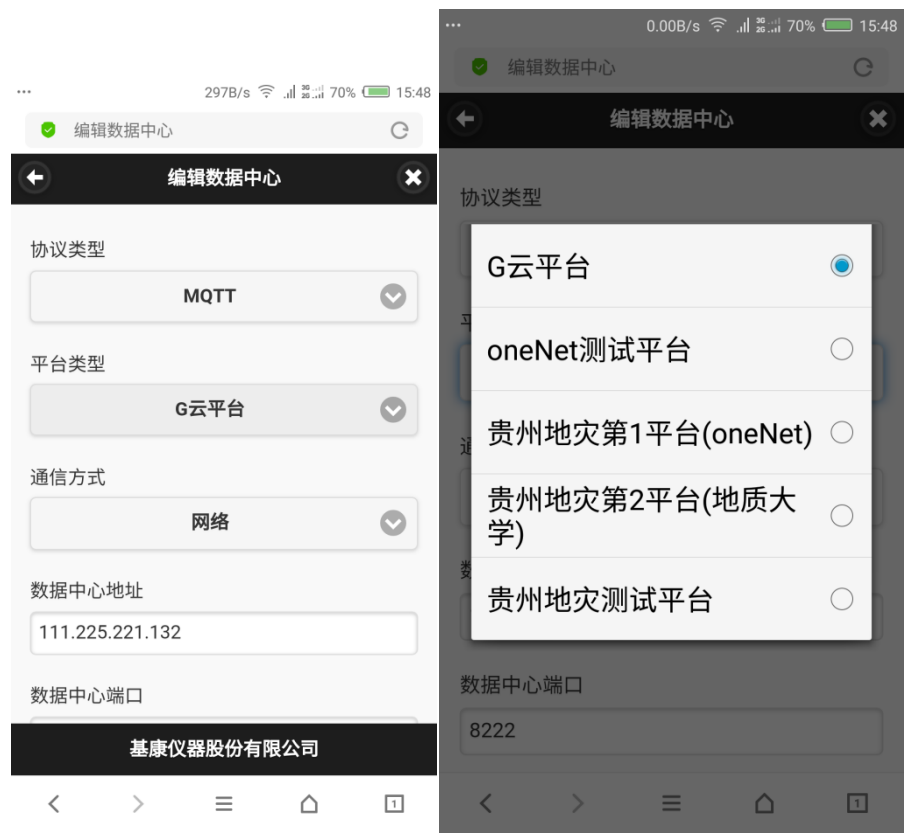


图 5-4

(3) 路由配置可选 4G、RJ45、WIFI。

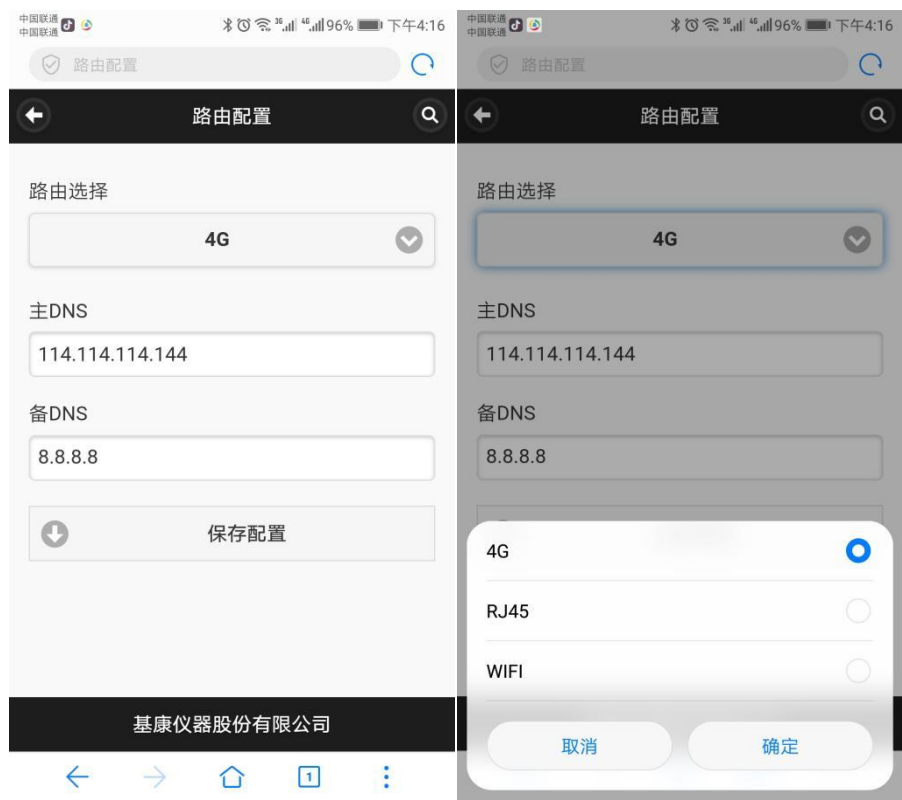


图 5-5

5.2 传感器配置

依次配置每个通道传感器类型，编号，地址，通道号，采集间隔。以 BGK6150D 为例，传感器编号按照需要给传感器命名，样例中输入为 1，传感器类型选择 BGK6150D_1，经查询此款传感器的地址为 7，所以在地址中输入 7。按照需求将传感器接到指定的通道中，并配置好对应的通道号，样例中指定连接通道 1。



图 5-6


5.3 配置采集上报方式及周期

进入采集策略页面配置上报方式及周期。



图 5-7

6. 设备安装

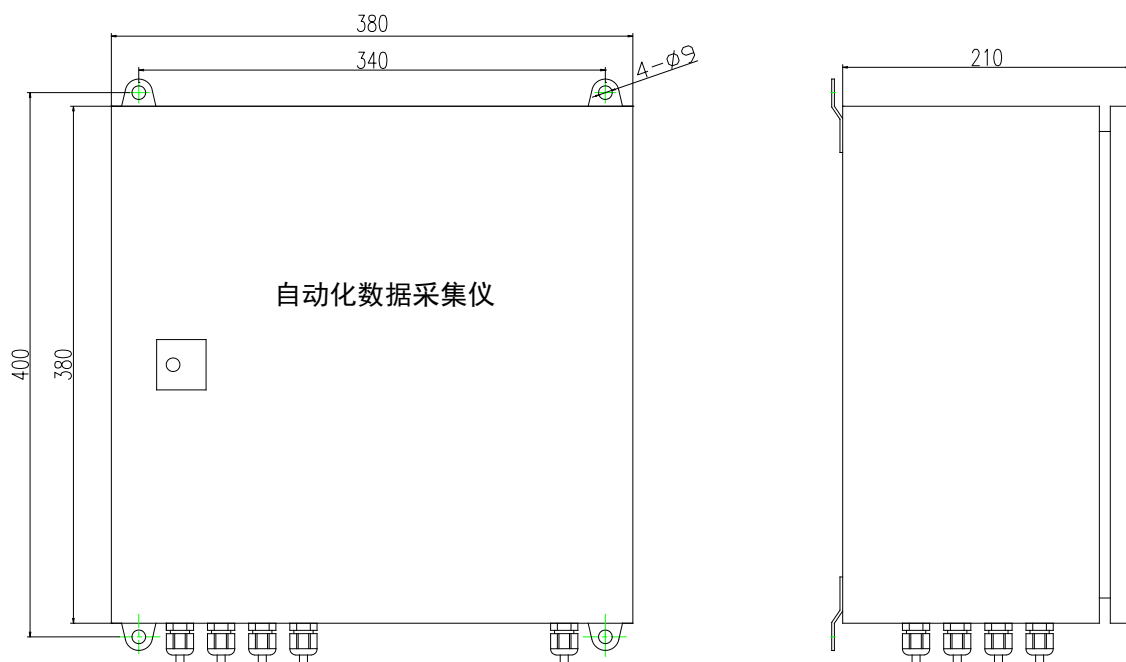

设备有两种安装方式：

(1) 安装在柱体上

通过使用抱箍将机箱固定卡具直接固定于柱体上，在通过机箱背面的吊环固定在固定卡具上。

(2) 安装在墙面

用 4 套 M6 或 M8 膨胀螺栓通过机箱背面的挂件固定在墙面上。

7. 关于用户软件 BGKLogger

BGKLogger 安全监测系统软件配合自动化数据采集仪可实现强大的测量功能，可通过 RS485 实现定时、在线测量与数据采集，同时以工程单位以输出最终的测量结果。

BGKLogger 安全监测系统软件可通过自动观测接口或人工录入数据，以数据库的形式进行长序列数据的组织、存贮和管理，经过数据可靠性检查、计算等过程，形成多种图形及汇总资料，实现交互式综合判断，以达到控制自动化数据采集仪的目的。

相关软件的使用详见 BGKLogger 安全监测系统软件的用户手册或咨询厂家。

8. 使用与维护

自动化数据采集仪在正常使用时，应注意在使用相应的软件调试设备时，各通道所接入的仪器类型应严格与软件配置一致，仔细核对后方可通电测量。

所选择的外接电源应与技术参数表述的一致，若在某些电压不稳的地区或场合可考虑在其前端安装电源稳压器。

自动化数据采集仪由精密电子器件组成，尽管采用防潮机箱，但出于安全及运行因素的考虑仍要注意其使用环境不得过于潮湿，不得安装于有雨水淋溅的部位。因电缆进水、使用环境不当或机箱进水造成的损坏，均不在基康仪器股份有限公司的免费保修范围之内。

当设备出现故障时，可及时与厂家联系解决，用户不得打开维修。

现场问题应急处理方法：

1) 采集计算机不能与设备通讯

可能存在的原因：**a)** 通讯连接是否可靠，通讯线断开了？ **b)** 自动化数据采集仪内的电源指示灯是否点亮？若不亮则检查 DINKLE 端子内保险管是否熔断，必要时则更换保险管

($\Phi 5 \times 20\text{mm}$, 2A)。**c)** 电源开关是否开启，主测量模块上的指示灯是否闪烁或点亮？ **c)** 设备的地址是否与软件中设置的相符？ **d)** 若采用光纤或其它通讯，应检查通讯的介质与通讯转换器是否有故障。**f)** 直接到现场将便携式电脑与设备进行通讯，看是否能正常通讯。

网络通讯不正常存在的原因很多，但在 RS485 有线网络中，单个设备进行测量时通讯正常，但接入网络后的通讯不正常时，往往是 RS485 网络布置不合理或者是阻抗不匹配、终端反射或没有使用带屏蔽的双绞线等原因造成的，处理的方法是在最远端自动化数据采集仪的 RS485 端口上并联一个 120~500 欧姆的电阻通常可解决问题。

2) 读数不准确或不能读数

可能存在的原因：**a)** 软件的通道配置是否正确；**b)** 传感器的地址配置是否正确；**c)** 配置是否下载到自动化数据采集仪中；传感器类型是否设置错误；**d)** 传感器导线是否正确地连接到相应的通道；**e)** 传感器本身是否工作正常，必要时应使用读数仪检查核对。**f)** 数字传感器的 458 信号正负顺序是否正确。

3) 读数不能记录

可能的原因有：

a) 自动化数据采集仪的供电是否正常？电源开关是否开启；

- b)** 系统软件配置的定时测量是否关闭；
- c)** 系统软件的配置是否下载到自动化数据采集仪中；
- d)** 电池是否失效或电池老化；
- e)** 当上述问题都不存在时，则应执行清空自动化数据采集仪中的数据一次，然后将正确的配置下载，观察是否能正常测量。

如果上述问题都不存在，则可能是设备出现故障，需要返回厂家进行维修。

附录 1：单元及附件配置

附表 1 单元及附件配置表

标准配置		
附件名称	数量	备注
BGK-Micro-40DPro 型自动化数据采集仪	1 台	
4G 全网通天线	1 条	
WIFI 天线	1 条	
产品手册	1 份	
合格证	1 个	



为人类感知自然
提供高品质的产品与服务!

请告知我们您的需求

基康仪器股份有限公司

地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1111室（100080）

电话：010-62698899

传真：010-62698866

客服专线：010-62698855

网址：www.geokon.com.cn